
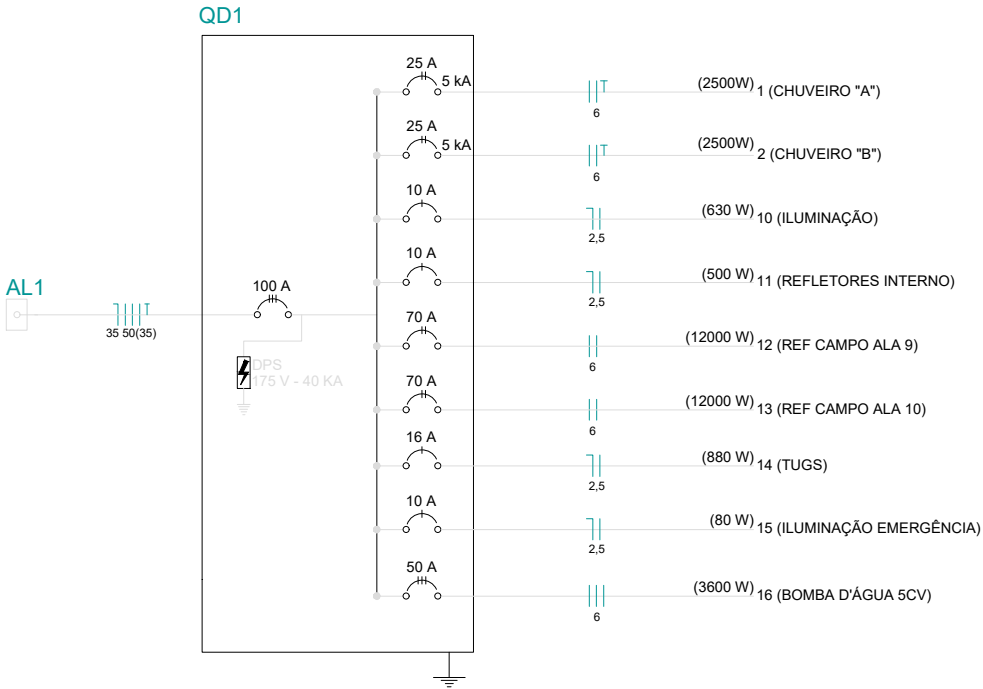


Legenda	
	Caixa de inspeção tipo solo em PVC com tampa de ferro fundido e haste de aterramento em aço com 2,40m de comprimento e DN = 5/8", revestida com baixa camada de cobre
	Captor tipo Franklin 1 descida 300mm
	Cabo de cobre nú - 35mm² - AÉREO
	Cabo de cobre nú - 50mm² - ENTERRADO

Legenda	
	Caixa de passagem existente de embutir no piso
	Caixa de passagem a implantar de embutir no piso
	Entrada de energia aérea
	Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
	Interruptor simples 2 tecla - 1,10m do piso
	Refletor LED 100 W - parede
	Lâmpada LED 40 W - sobrepor
	Ponto chuveiro a 2,20m do piso
	Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso
	Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 0,30m do piso
	Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 1,10m do piso
	Iluminação de emergência - 2P+T 10 A a 2,20m do piso

	POSTE DE CONCRETO DT COM 5 REFLETORES 500W + 1 LUMINÁRIA PÚBLICA DE 180W NO LADO OPOSTO
	IT Neutro(Azul claro), Fase(Preto), Retorno(Amarelo) e Proteção(Verde-amarelo)
Todos os cabos não indicados serão de 2,5mm²	
Os eletrodutos, da parte interna, não indicados serão de ø3/4"	
	Eletroduto de PVC flexível
	Eletroduto PEAD flexível enterrado

Legenda das indicações	
300x300	Alvenaria - piso - 300x300x300 mm
CHS	Tomada - uso específico - Chuveiro simples
I.E.	Tomada - uso específico - Iluminação de Emergência

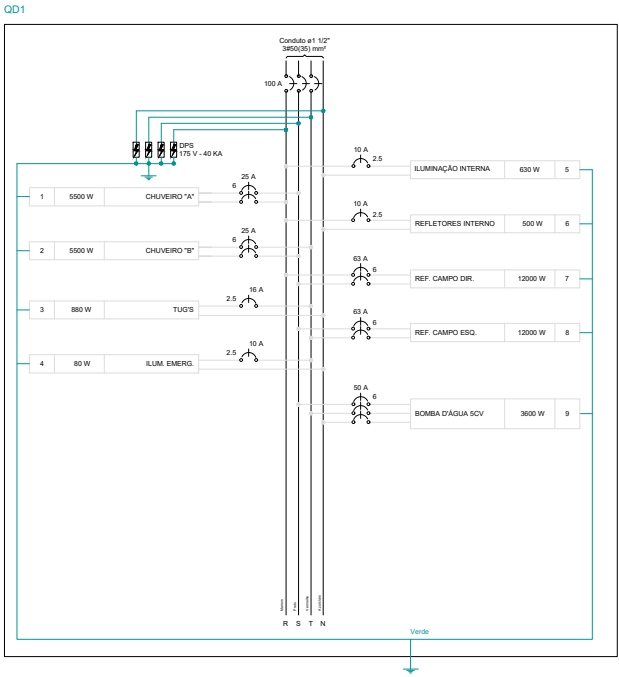

COMPLEMENTARES ESC: S/ ESC.

DIAGRAMA MULTIFILAR S/ ESC.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Av. Castelo Branco, Espaço Municipal, 2500 - Centro Sul, Várzea Grande/MT
CEP 78125-700 - Fone/Fax: 65 3688 8000

LOCALIZAÇÃO:
RUA BELGICA COM RUA CHINA S/N CEP: 78.158-369
BAIRRO: JD DOS ESTADOS VÁRZEA GRANDE - MT

PROJETO:
PROJETO ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO

OBRA:
CONSTRUÇÃO DE MINI-ESTÁDIO
NO BAIRRO JARDIM DOS
ESTADOS.

DATA:
DEZEMBRO/2023

UNIDADE:
METRO

AUTOR DO PROJETO:
WELLINGTON DE OLIVEIRA ROCHA
ENGENHEIRO ELETRICISTA CREA-MT 56589

FOLHA Nº:

02/03