


06 DRENO - AR CONDICIONADO  
1/125

### Legenda


Todos os dutos deverão ter inclinação de 1%

Todos os tubos de drenagem serão de  $\varnothing 25\text{mm}$

Os joelhos para conexão do dreno da evaporadora deverão ser instalados a 4,00m do piso (Auditório e Recepção) e a 2,00m do piso (Sala de Administração)

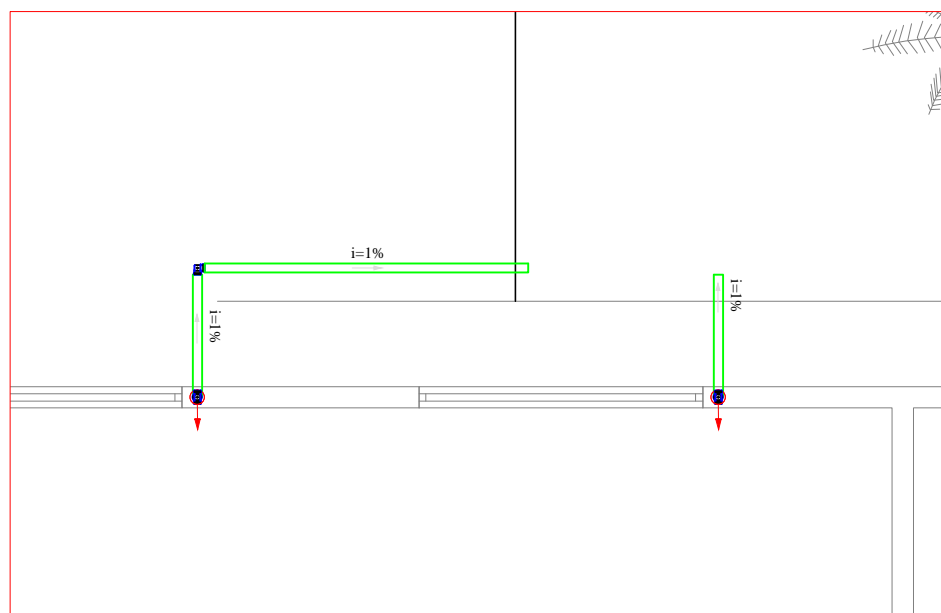

07 DETALHA 01  
1/50

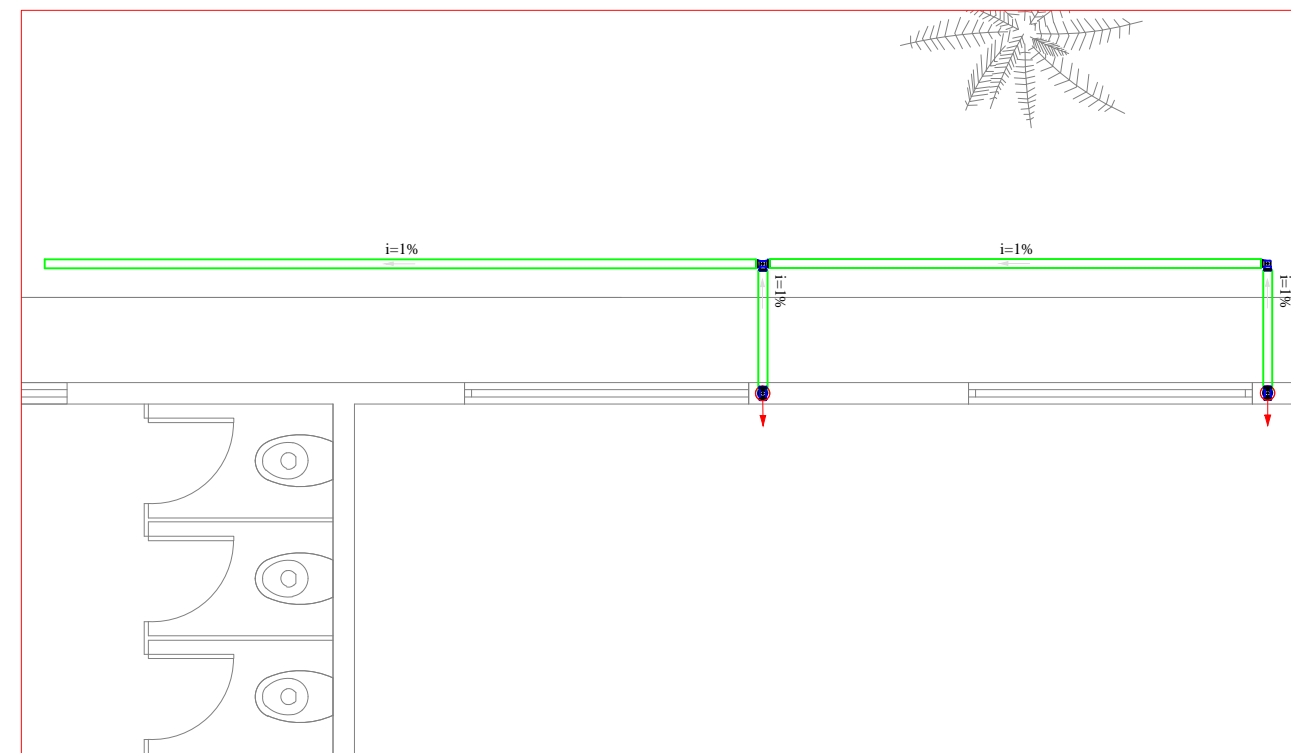

08 DETALHA 02  
1/50



## PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

Av. Castelo Branco, Espaço Municipal, 2500 - Centro Sul, Várzea Grande/MT  
CEP 78125-700 - Fone/Fax: 65 3688 8000

LOCALIZAÇÃO:  
RUA MARQUÊS DE SÃO VICENTE, JARDIM ITORORÓ

ASSUNTO:  
DRENO  
AR CONDICIONADO

DATA:  
JAN/2021

UNIDADE:  
Metro

ESCALA:  
Indicada

PROJETO: RECONSTRUÇÃO DO BLOCO  
DA EMEB SENHORA DIRCE DE LEITE CAMPOS

AUTOR DO PROJETO:

VITOR GUSTAVO VERHALEN  
ENGENHEIRO CIVIL CREA-MT 49989