





DETALHE - SINALIZAÇÃO ROTA DE FUGA (PORTA) S/ESC

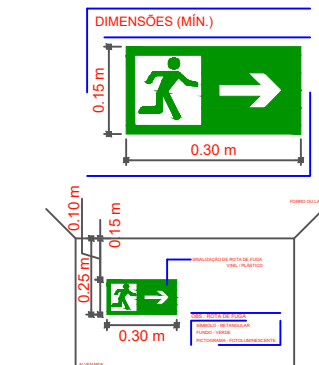

DETALHE - SINALIZAÇÃO ROTA DE FUGA (PAREDE) S/ESC

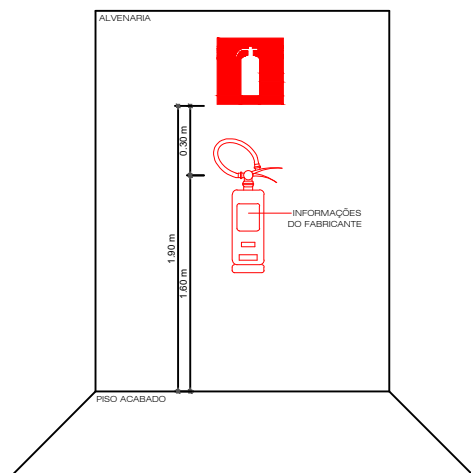


DETALHE - ALTURA DE INSTALAÇÃO DO EXTINTOR S/ESC




- OBSERVAÇÕES:
- 1 - A SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DEVE:
  - 1 - SER FOSFORESCENTE E CONTER A PALAVRA "SAÍDA" E UMA SETA INDICANDO O SENTIDO.
  - 2 - AS LETRAS E A SETA DE SINALIZAÇÃO DEVE TER COR BRANCA SOBRE FUNDO VERDE

## MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO E PÂNICO


ACESSO DE VIATURA DO CBM/MT	X	SEPARAÇÃO ENTRE EDIFICAÇÕES
SEGURANÇA ESTRUTURAL NAS EDIFICAÇÕES	X	COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL
X COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL		CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO
X SAÍDAS DE EMERGÊNCIA		ELEVADOR DE EMERGENCIA
CONTROLE DE FUMAÇA		GERENCIAMENTO DE RISCO DE INCENDIO
BRIGADA DE INCÊNDIO	X	EXTINTORES
DETECÇÃO DE INCÊNDIO		CHUVEIROS AUTOMATICOS(SPRINKLER)
X SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA		ESPUMA
HIDRANTES E MANGOTINHOS		INSTALAÇÃO PREDIAL DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO
RESFRIAMENTO	X	
SISTEMA FICO DE GASES LIMPOS E CO <sup>2</sup>		
X SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)		SISTEMA DE MONITORAMENTO,SUPRESSÃO E ALÍVIO DE EXPLOSOES E/OU POEIRAS.
PLANO DE INTERVENÇÃO DE INCÊNDIO		ESCADA PRESSURIZADA

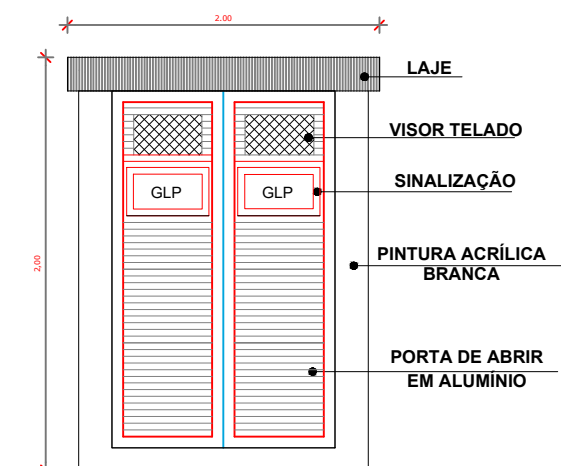


VISTA FRONTAL-CENTRAL GLP

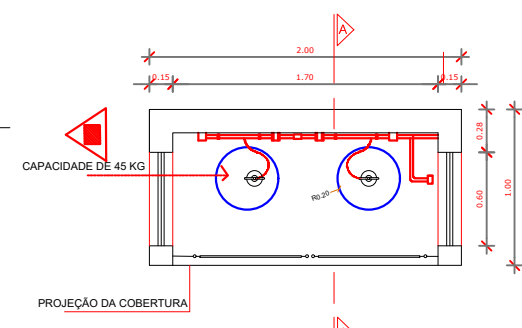

DETALHE DA PLANTA BAIXA CENTRAL GLP

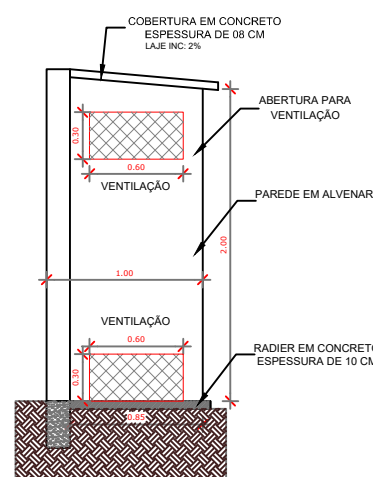


VISTA LATERAL- CENTRAL GLP

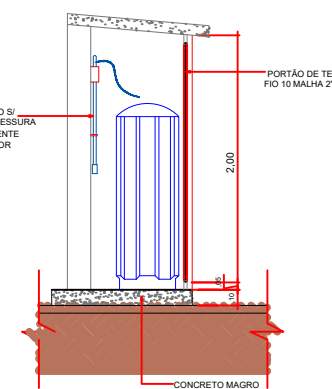

CORTE AA - CENTRAL GLP

Capacidade volumétrica (m³)	Limite da propriedade e as edificações	Entre tanques (m)
0,50 a 2,00	3,0	0
2,01 a 8,00	7,5	1,0
8,01 a 120,00	15,0	1,5
120,01 a 265,00	23,0	¼ da soma dos diâmetros dos tanques adjacentes
265,01 a 341,00	30,0	
341,01 a 454,00	38,0	
454,01 a 757,00	61,0	
757,01 a 3785,00	91,0	
Maiores que 3785,01	120,0	

Tabela 1 - Afastamento mínimo de segurança para recipientes estacionários de GLP

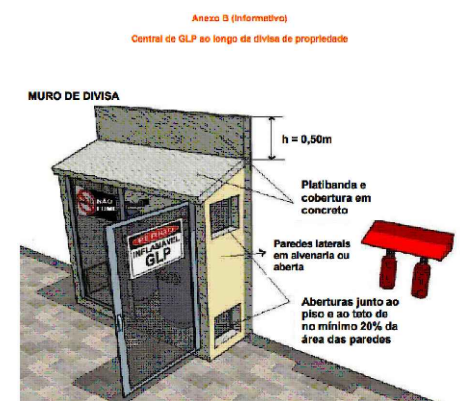

## 01 DETALHAMENTO SEM ESCALA



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**VÁRZEA GRANDE**  
*Mais por você. Mais por Várzea Grande.*

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

Av. Castelo Branco, Espaço Municipal, 2500 - Centro Sul, Várzea Grande/MT  
CEP 78125-700 - Fone/Fax: 65 3688 8000

PROJETO: EMEB "MARIA PEDROSA DE MIRANDA"

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO

LOCALIZAÇÃO: RUA 15 QUADRA 15 S/Nº  
BAIRRO: PARQUE SABIÁ VÁRZEA GRANDE MATO GROSSO

ASSUNTO: PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO

UNIDADE: METRO

AUTOR DO PROJETO:

VITOR GUSTAVO VERHALEN  
ENGENHEIRO CIVIL CREA-MT 49989

ESCALA: INDICADA

DATA: MAIO/2021

ÁREAS:

ÁREA TERRENO EXISTENTE : 3.929,00m²  
ÁREA CONST. EXISTENTE: 1.842,22m²  
ÁREA DE AMPLIAÇÃO: 309,29m²

FOLHA Nº

02/02