

1 APRESENTAÇÃO
Preencher em caso de Alteração de dados (Essa tabela poderá ser apresentada isoladamente em folha A4 a critério do responsável técnico)





APRESENTAÇÃO DE PSCIP	
PSCIP aprovado nº	
Atualização sem acréscimo de área	
Atualização com acréscimo de área: m² (informar a área a ser acrescida)	
Substituição de PSCIP sem acréscimo de área	
Substituição de PSCIP com acréscimo de área: m² (informar a área a ser acrescida)	
Substituição de PSCIP por conveniência da Administração Pública	

TABELAS DE DIMENSIONAMENTO DOS PREVENTIVOS

5 REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO

5.1 ENQUADRAMENTO LEGAL E NORMATIVO							
TABELA 7 da NTCB 01 (Período de existência)							
Anterior à 29/08/1984		()					
De 29/08/1984 até 21/04/2006 (Dec. 857/1984)		()					
De 22/04/2006 até 25/07/2016 (Lei 8.399/2005)		()					
A partir de 25/07/2016 (Lei 10.402/2016)		(X)					
TABELA 8 da NTCB 01 (Classificação)							
Grupo	Uso	Divisão	Descrição				
E	EDUCACIONAL	E-1	Escolas de primeiro, segundo e terceiro graus, cursos supletivos, cursos pré universitário e assemelhados.				
TABELA 9 da NTCB 01 (Altura)							
Tipo	Denominação	Altura					
I	Edificação Térrea	Um pavimento					
TABELA 10 da NTCB 01 (Carga de Incêndio)							
Risco		Carga de Incêndio					
Baixo		Até 300 MJ/m²					
5.1.2 CARACTERÍSTICAS DA EDIFICAÇÃO, INSTALAÇÃO OU LOCAL DE RISCO							
Discriminação o do pavimento/se tor	Ocupação	Risco	Nº de pisos	Pé direito (m)	Área (m²)	Carga de Incêndio (MJ/m²)	Carga de Incêndio Total (área X Carga de Incêndio)
Térreo	E-1	Baixo	1	2,9	3143	300	5737474

5.1.3 MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	
X	Acesso de viatura do CBMMT
	Resistência ao fogo dos elementos de construção
	Compartimentação vertical
X	Saídas de emergência
	Controle de fumaça
	Brigada de incêndio
	Deteção de incêndio
	Sinalização de emergência
	Hidrante e mangotinhos
X	Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)
	Sistema fixo de gases limpos e CO2
	Resfriamento
	Plano de intervenção de incêndio
RISCOS ESPECIAIS	
	Armazenamento de líquidos combustíveis e/ou inflamáveis
	Armazenamento de gases combustíveis
	Armazenamento de produtos perigosos
	Instalações radioativas, nucleares, radiografia industrial ou condôneres
X	Instalação predial de gás liquefeito de petróleo (Central de GLP)

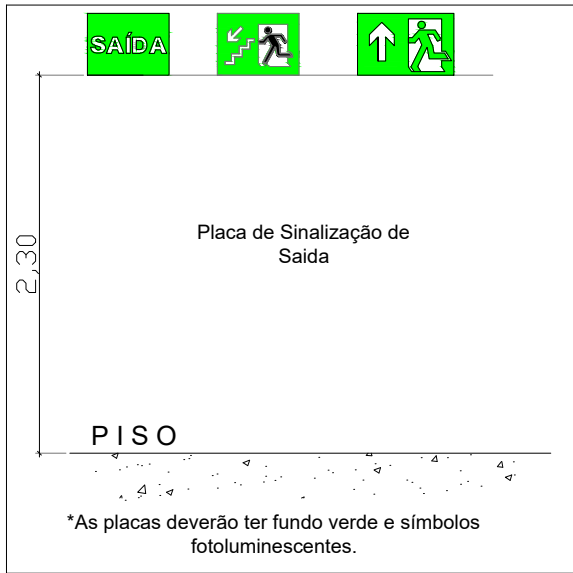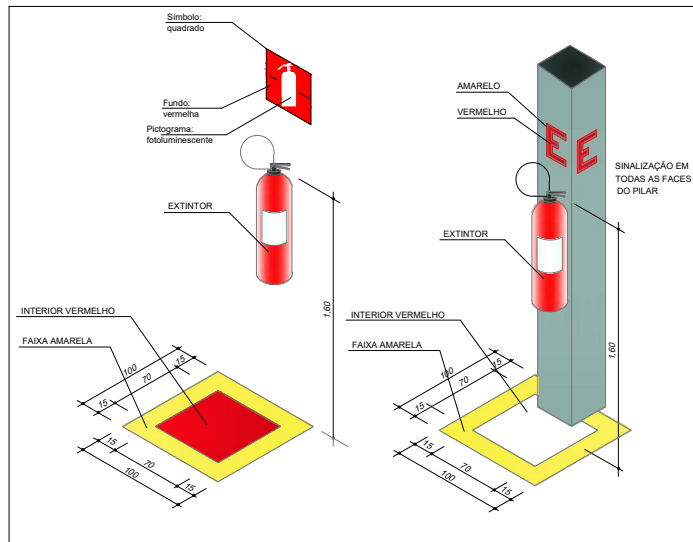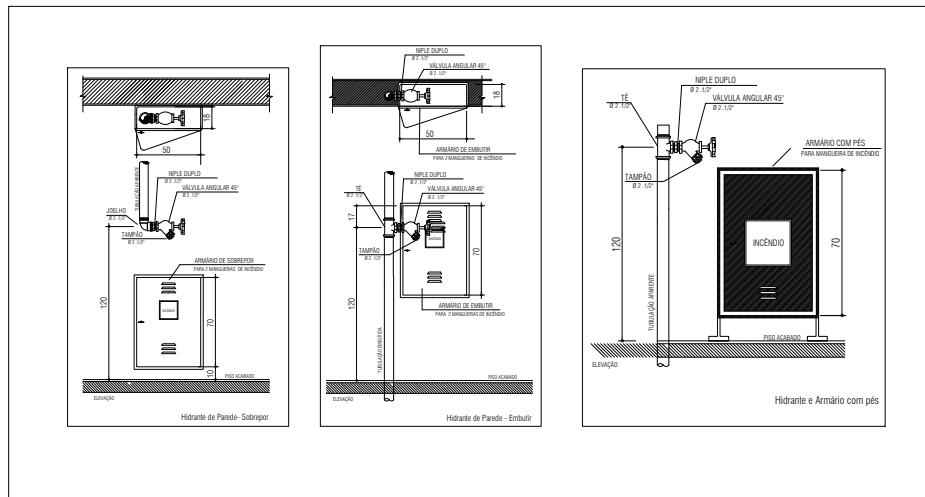
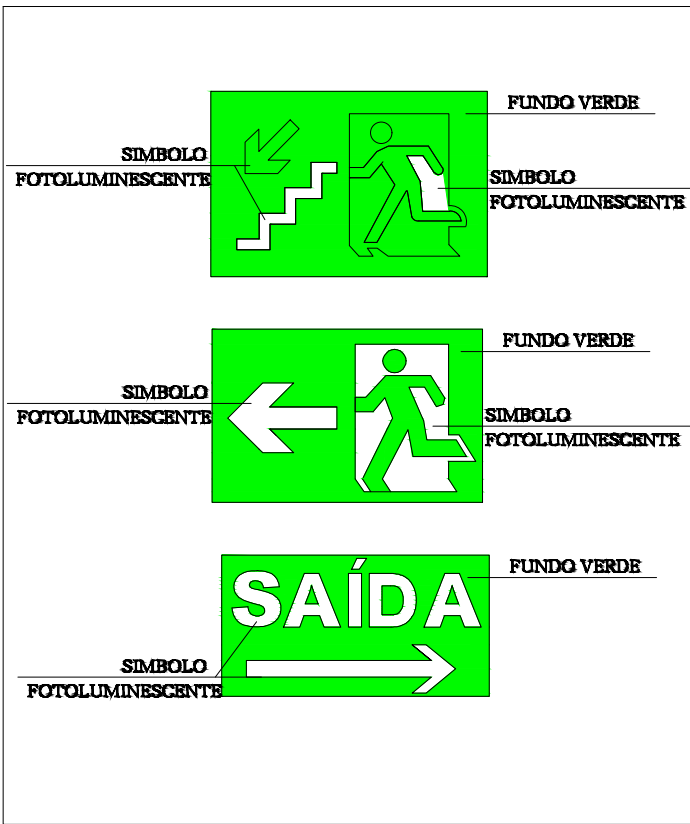


MARCAÇÃO NO PISO

Será obrigatória em todas as edificações destinadas a fabricação, depósito, manipulação de mercadoria.

Será opcional nos edifícios destinados a escritórios de fábricas, bazares, lojas, bares e similares. Conforme Anexo VI do Decreto 857/84






QUADRADOS E RETÂNGULOS FAIXAS VERMELHAS E BORDAS AMARELAS

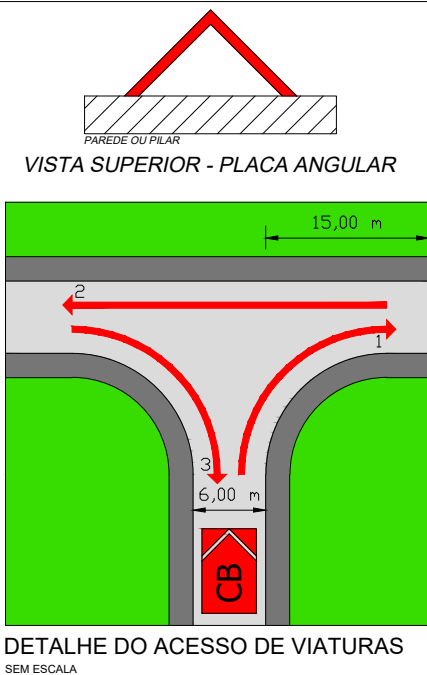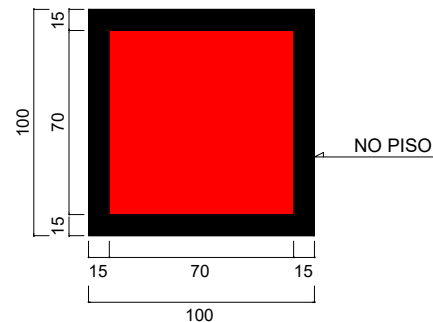

ESPAÇO DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DO CBMMT:

DETALHE DE ILUMINAÇÃO

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE LED QUANTIDADE DE LED: 30 LEDS

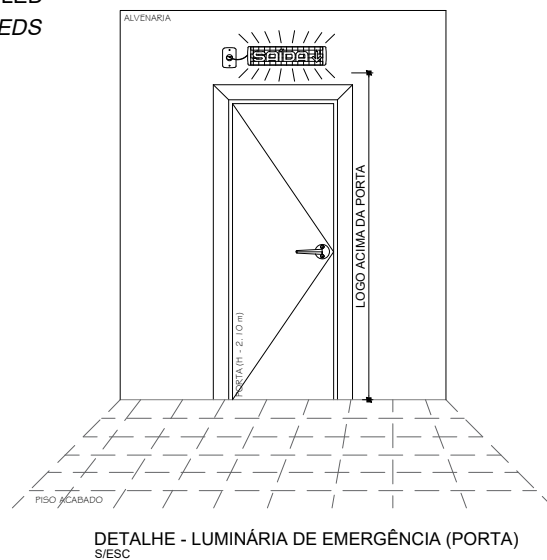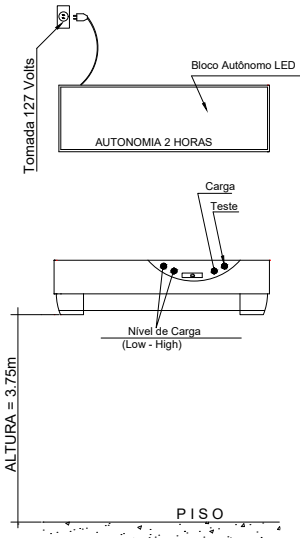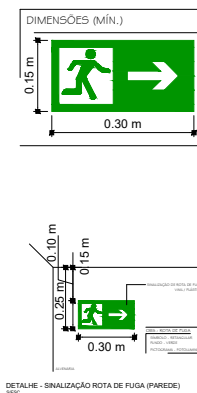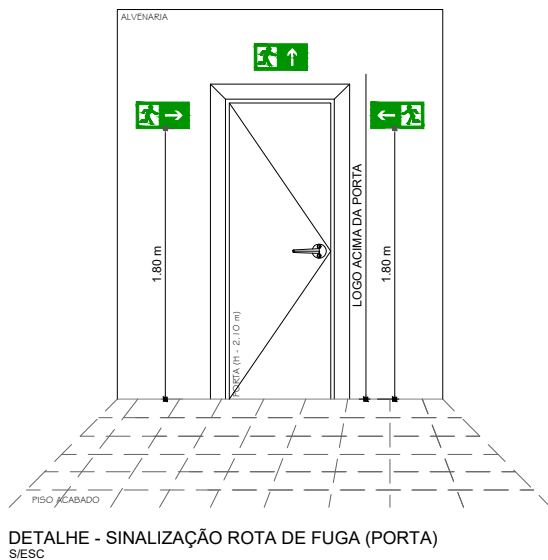

PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

(X) NOVO () ATUALIZAÇÃO DE PSCIP () SUBSTITUIÇÃO DE PSCIP



TÍTULO DO DESENHO:
DETALHAMENTOS
OCUPAÇÃO:
E - EDUCACIONAL - E-1; ESCOLA EM GERAL.
RAZÃO SOCIAL:
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
NOME FANTASIA:
EMEB EMANUEL BENEDITO DE ARRUDA
CNPJ:
03.507.548/0001-10
ENDEREÇO:
RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, SIN - LOTEAMENTO SANTA MARIA II CEP: 78128-554; BAIRRO: COSTA VERDE - VÁRZEA GRANDE - MT
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

GUILHERME SÍMPLICIO DIAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREAMT - 03657/5

DATA:
ESCALA:
REVISÃO:

PRANCHA:
02 /05