

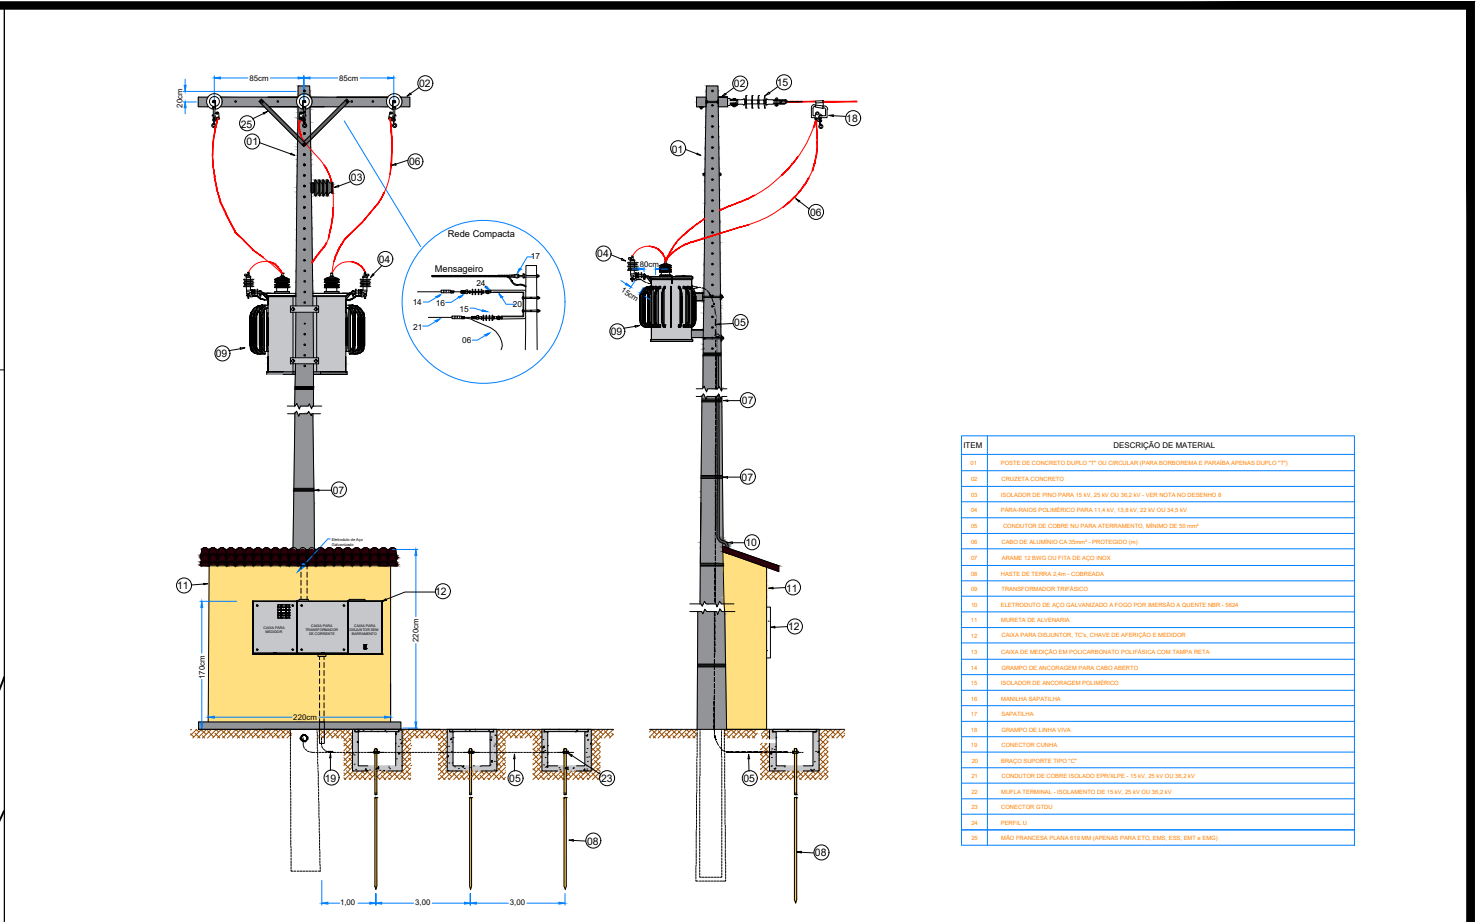


LEGENDA	
	Poste de concreto duplo "T" base concretada projetado
	Transformador projetado
	Poste de concreto duplo "T" existente
	Transformador existente
	Estrutura a ser substituída
	Média tensão existente
	Média tensão projetada
	Baixa tensão existente

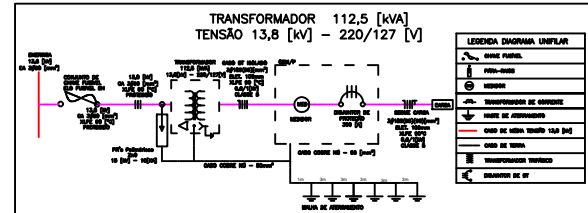

ITEM	DESCRIÇÃO DE MATERIAL
01	POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" OU CIRCULAR (PARA BOMBEAMENTO E PARA BAIXA TENSÃO "T")
02	CONCRETO
03	ISOLADOR DE PORCELA 10 kV 25 kV OU 30 kV - VER NOTA NO DESENHO E
04	PARAFUSOS POLIAMÍDICO PARA 13,8 kV, 15 kV, 20 kV OU 25 kV
05	CONDUTOR DE COBRE NA PARRA ATERRAMENTO, VÍTIAS DE 50 mm²
06	CABO DE ALUMÍNIO CA "T" - PROTEGIDO (PVC)
07	ANILHE 1/2" DE DIÂMETRO DE AÇO INOX
08	WASTE DE TUBO 2" - CORRUGADO
09	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO
10	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO POR IMERSÃO A QUENTE 100% - 100%
11	MURTO DE ALUMÍNIO
12	CAIXA PARA DISJUNTOR, TELA, CHAVE DE APERIÇÃO E MEDIDOR
13	CAIXA DE MEDIÇÃO EM POLICARBONATO POLIPROPILENO COM TAMPA RETA
14	GRUPO DE ANCORAGEM PARA CABO ABERTO
15	ISOLADOR DE PORCELA POLIAMÍDICO
16	MANIVELA METÁLICA
17	SARFALDO
18	GRUPO DE LAMPA VIVA
19	CONDUTOR CARRA
20	BRANCO SUPORTE TIPO "T"
21	CONDUTOR DE COBRE ISOLADO ESPALHA - 10 kV, 20 kV OU 25 kV
22	MANIVELA METÁLICA - ISOLAMENTO DE 10 kV, 20 kV OU 25 kV
23	CONDUTOR CARRA
24	PERFILADO
25	MAIO FERRAMENTA PLANA 500 MM (PARA PONTA DE TUBO, CILINDRO E CILINDRO)

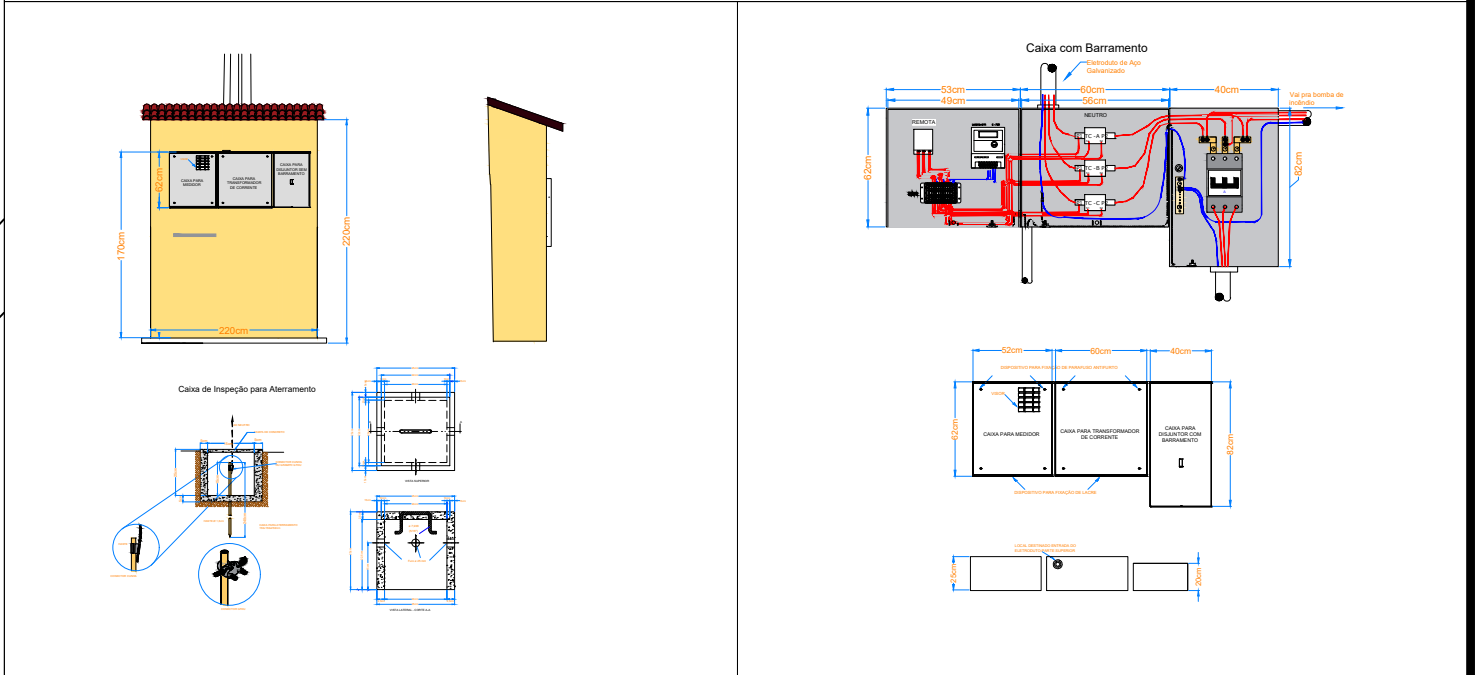

PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
Mais por Você. Mais por Várzea Grande.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Av. Castelo Branco, Espaço Municipal, 2500 - Centro Sul, Várzea Grande/MT CEP 78125-700 - Fone/Fax: 65 3688 8000

PROJETO: EMEB PROF.^a MARIA JOANA DA S. ALMEIDA
LOCALIZAÇÃO: RUA B, BAIRRO: UNIPARK - CRISTO REI

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO
ASSUNTO: PROJETO SUBESTAÇÃO AÉREA

AUTOR DO PROJETO: ISRAEL ROSBERG COSTA
ENGENHEIRO ELETRICISTA CREA/MT 048484

UNIDADE: METRO
ESCALA: Indicada
DATA: SETEMBRO 2021

FOLHA N°
01
/01